


LA QUALITE DE L'ÉLECTRICITE à RTE en 2007


Niveau de qualité global : Coupures brèves

FCB : Fréquence des Coupures Brèves

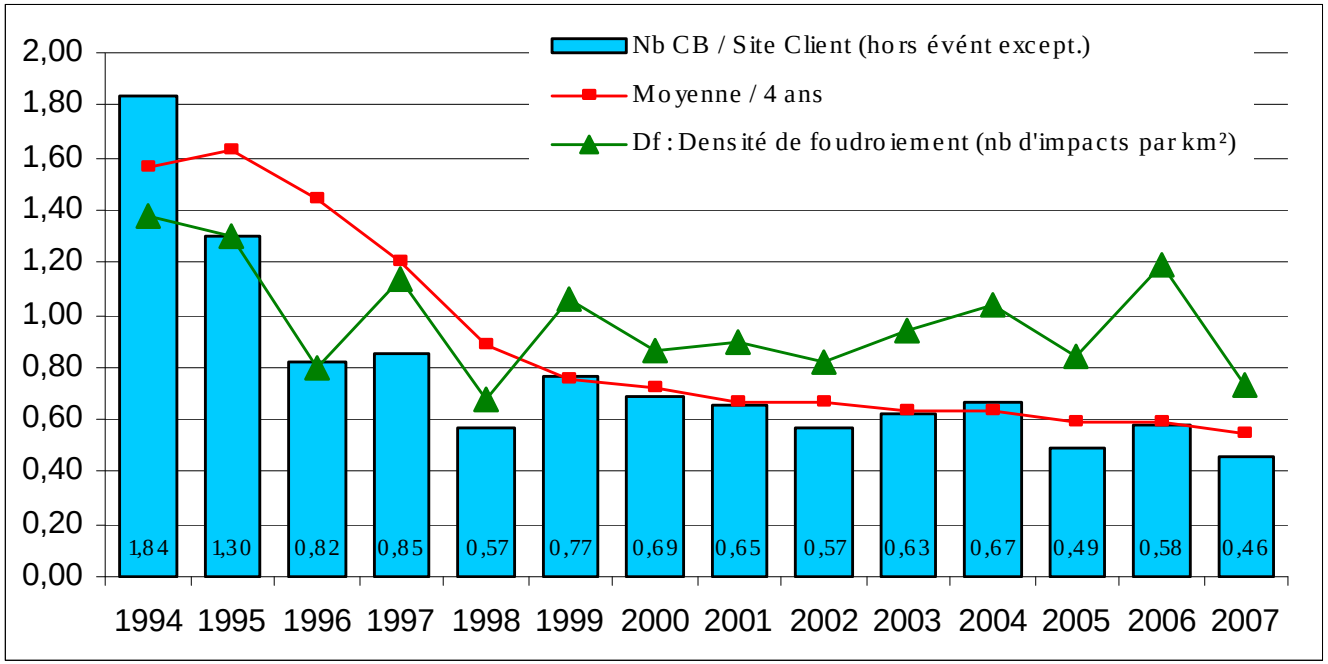

Densité de foudroiement 2007

Moyenne 1990-2002 : 0,73

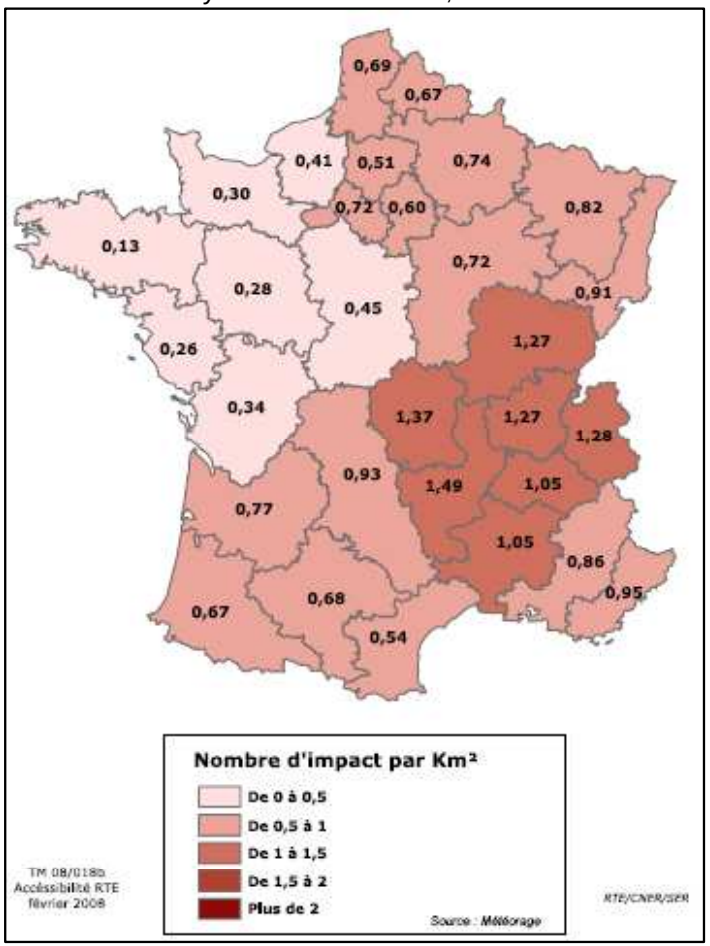


Définition et résultats :


- FCB (Fréquence des Coupures Brèves) : nombre moyen de coupures brèves par site client et par an 0,46 en 2007

Niveau de qualité global : Coupures longues

FCL (Fréquence des Coupures Longues)

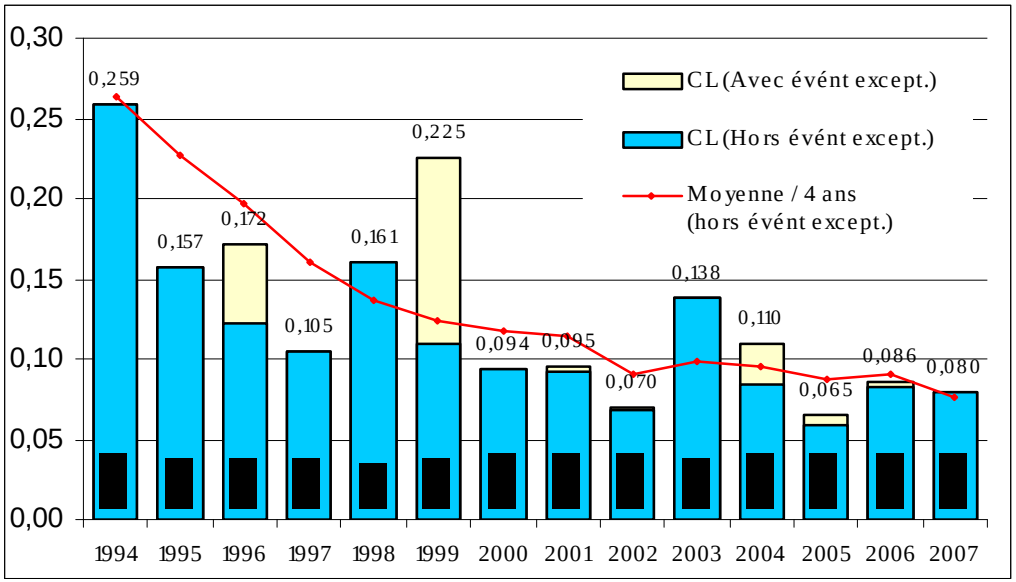

TCE (Temps de Coupure Equivalent)

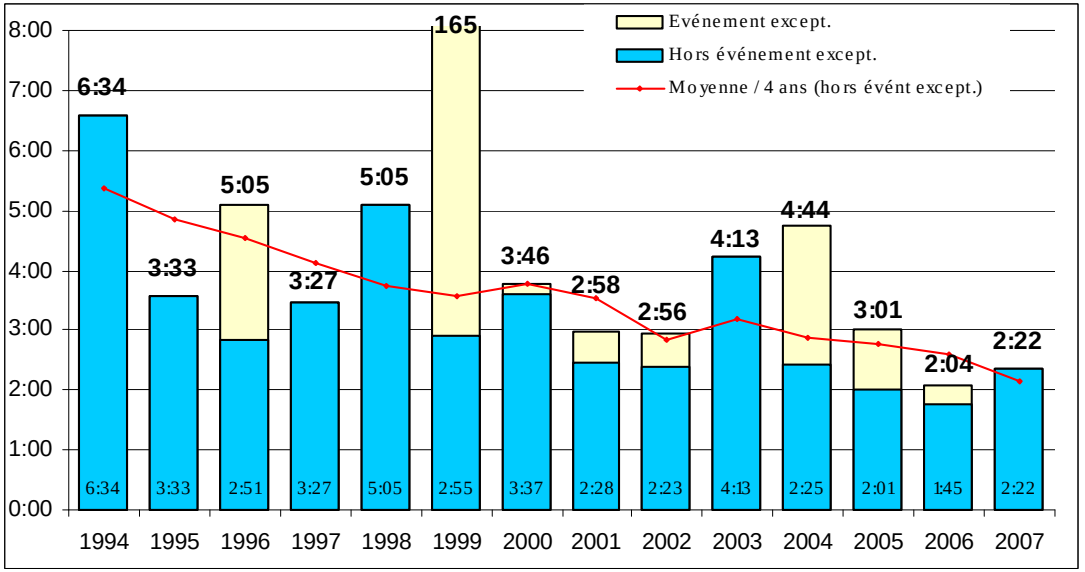


Définitions et résultats :


- FCL (fréquence des coupures longues) : nombre moyen de coupures longues par site client et par an 0,080 en 2007
- TCE (temps de coupure équivalent) : énergie non distribuée / puissance moyenne délivrée dans l'année 2mn 22 s en 2007

Causes à l'origine des coupures fortuites

Coupures brèves
(1 seconde à 3 minutes)

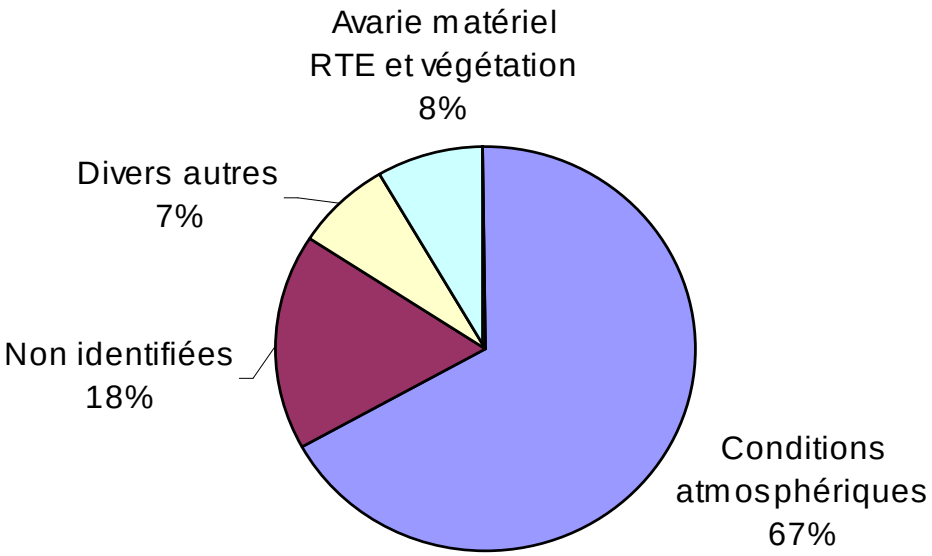


Coupures Longues
(> 3 minutes)

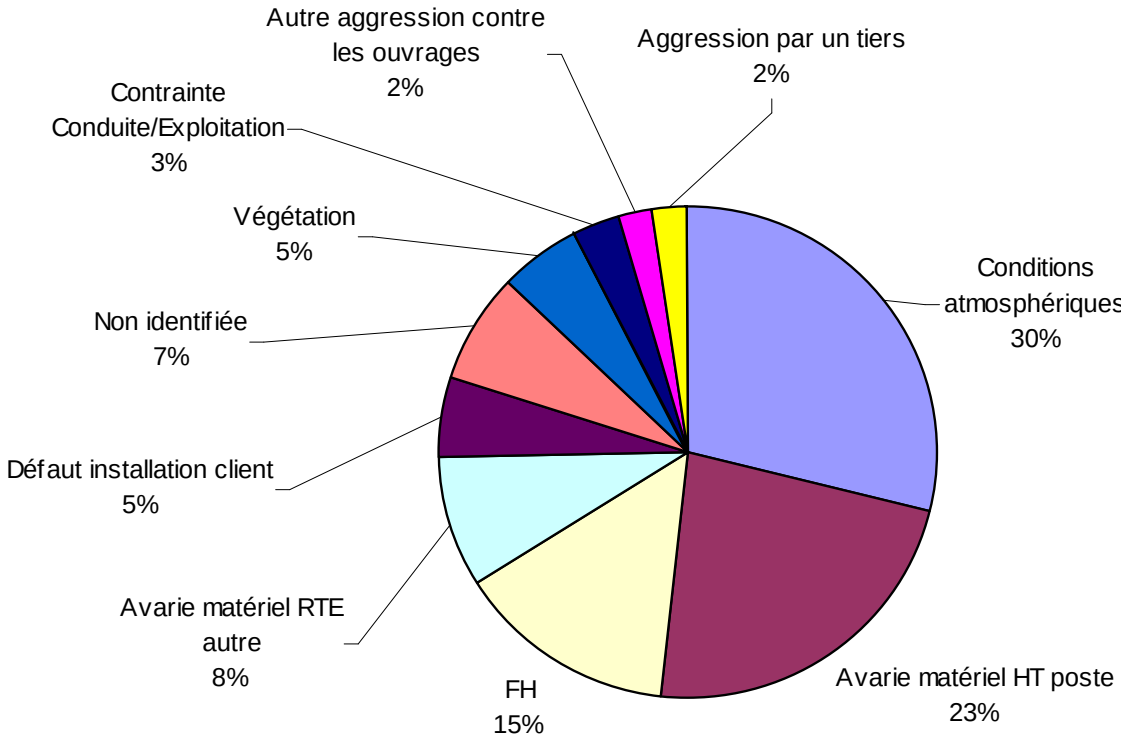

Engagements continuité : niveau et résultats

Consommateurs industriels :

- **Seuil d'engagement moyen :** en 2007, 1,99 coupures (brèves ou longues) par an
- **Taux de respect des engagements :** en 2007, engagements respectés pour 94,6% des clients

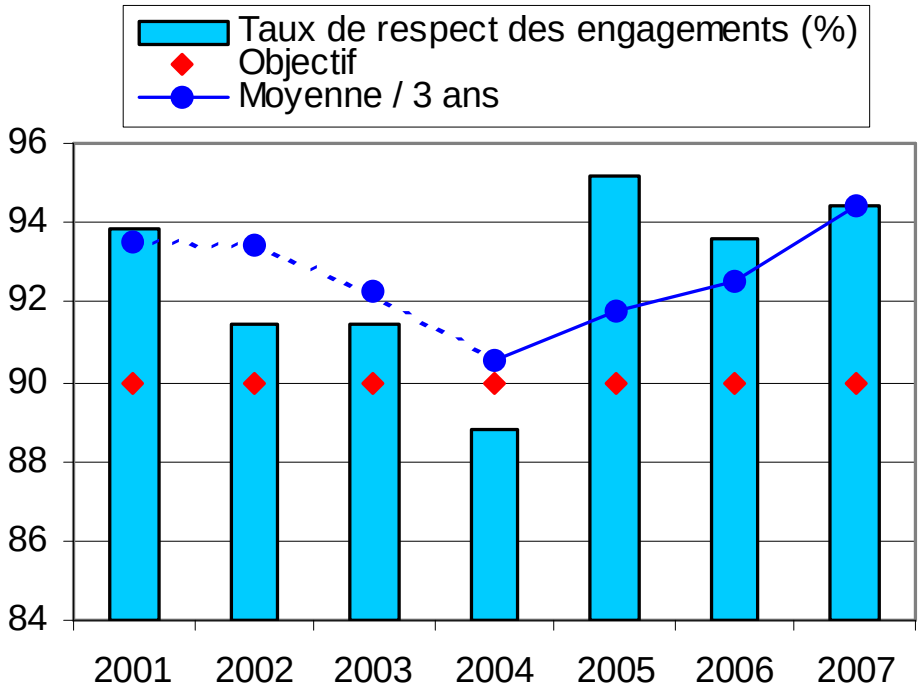



Merci de votre attention