
# Impacts des ajustements pour un fournisseur et un responsable d'équilibre


22/03/2011

1) Effets de bord
2) Effets report/rebond
3) Sur évaluation /sous évaluation de l'ajustement
4) Sites reliés au RPD
5) Affectation de l'énergie site à site
6) Ordre défaillant ou exécution partielle
7) Impact sur les droits ARENH des sites
8) Données à transmettre aux RE


# 1/ Effet de Bords

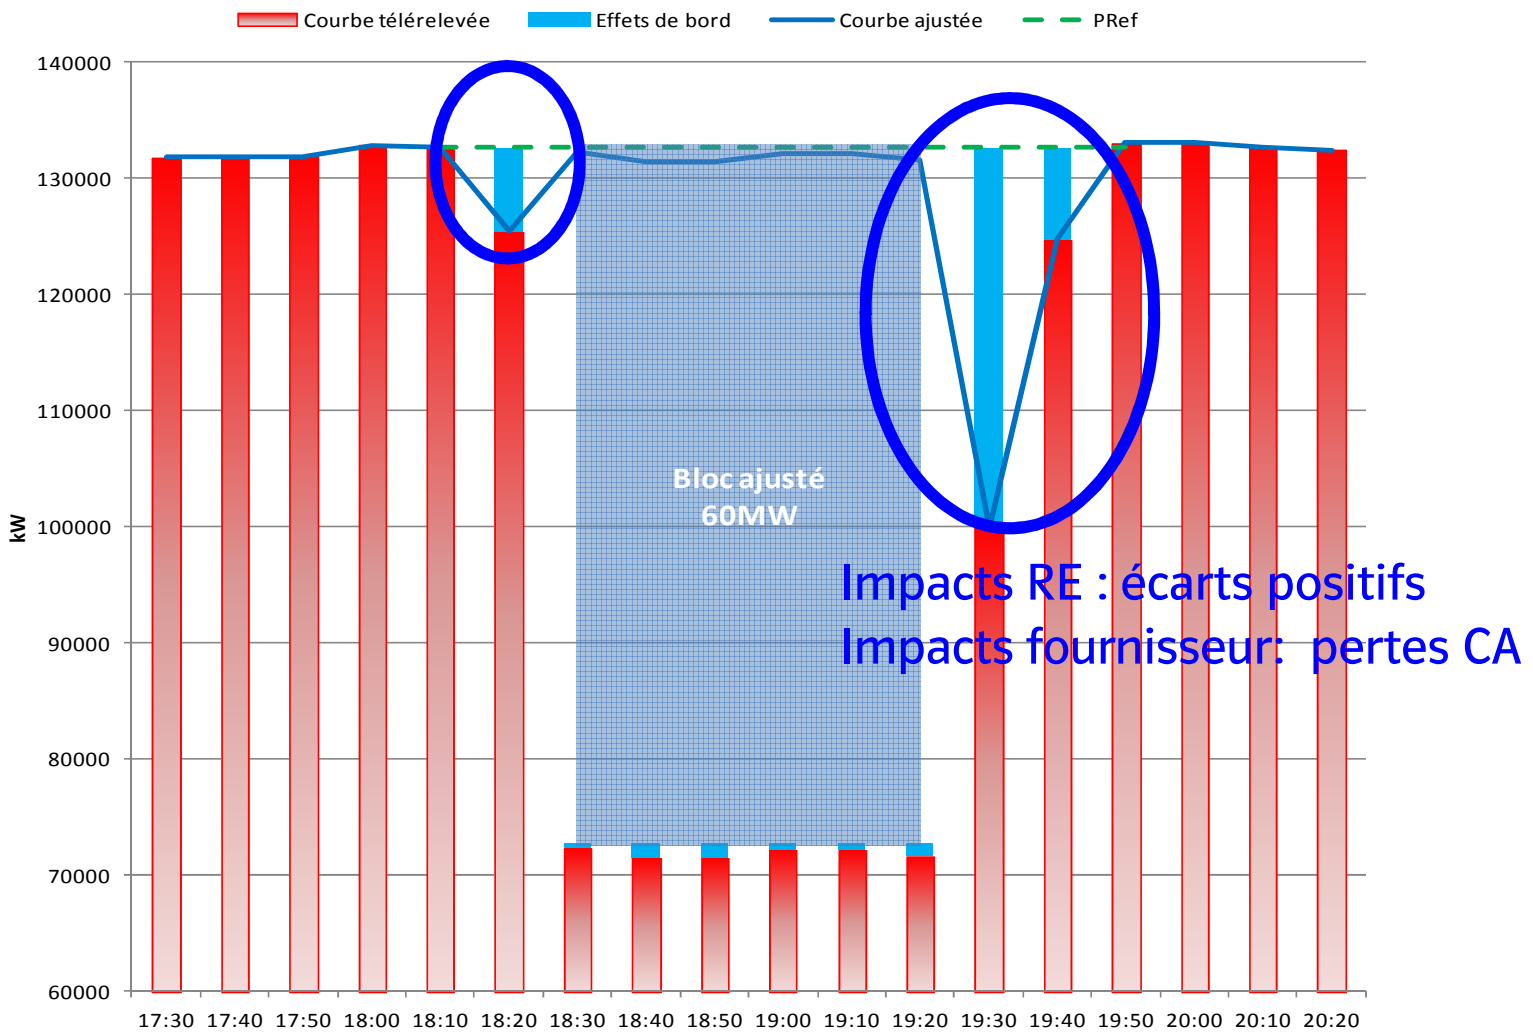


# 2/ Effet report / effet rebond

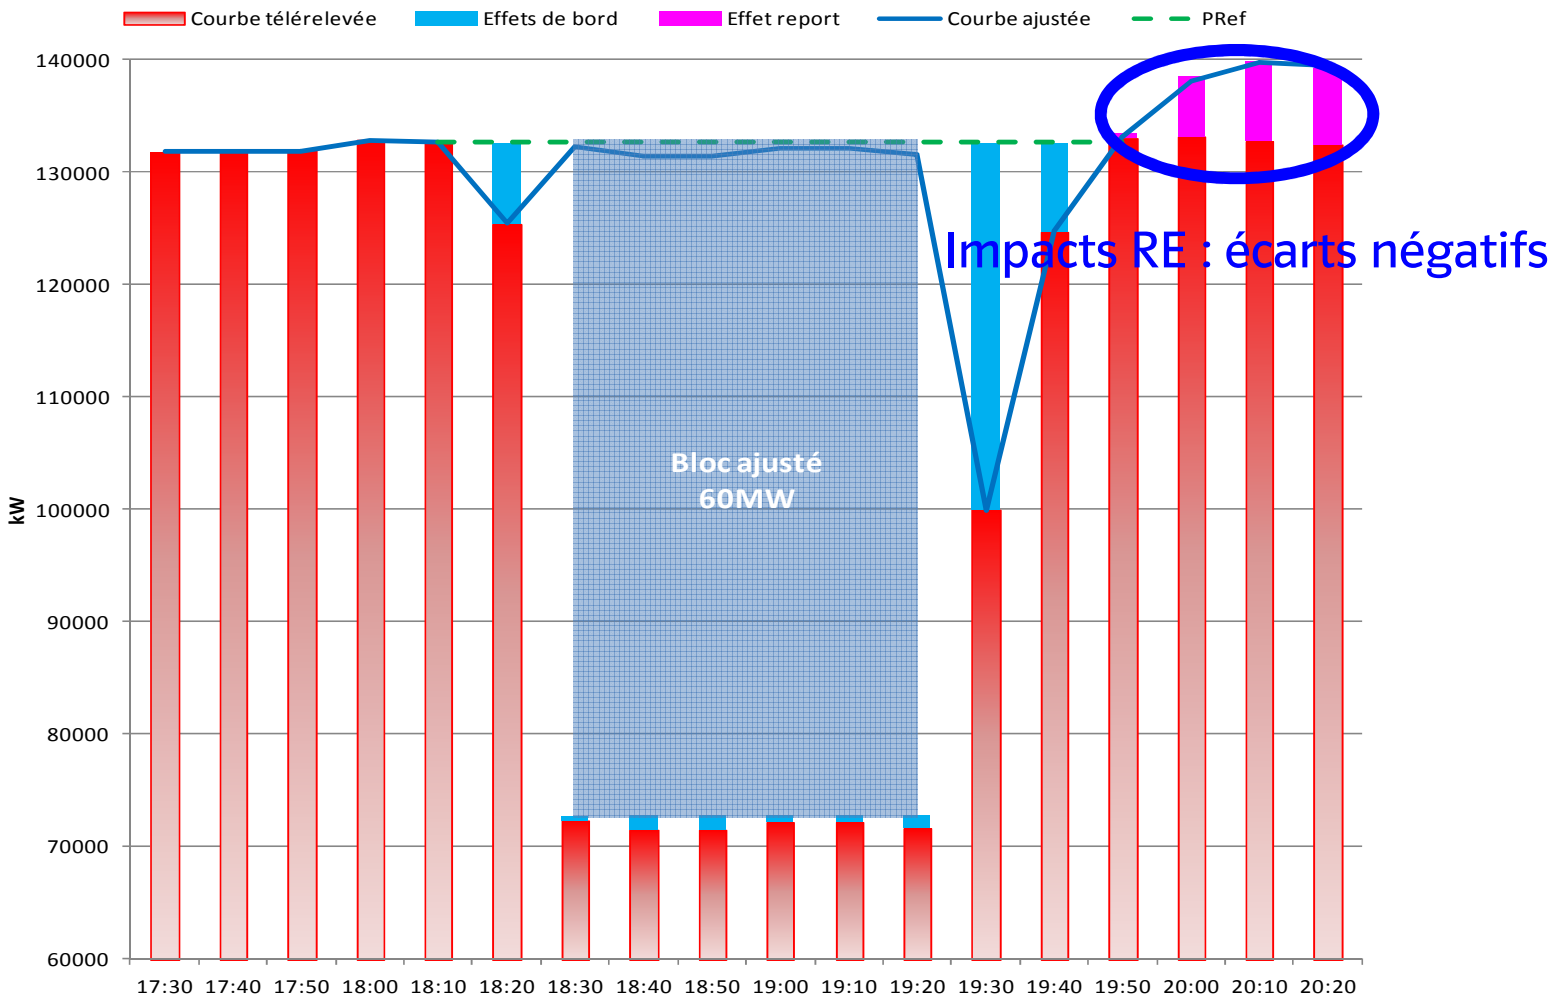

# 3/ Sur évaluation / sous évaluation de l'ajustement

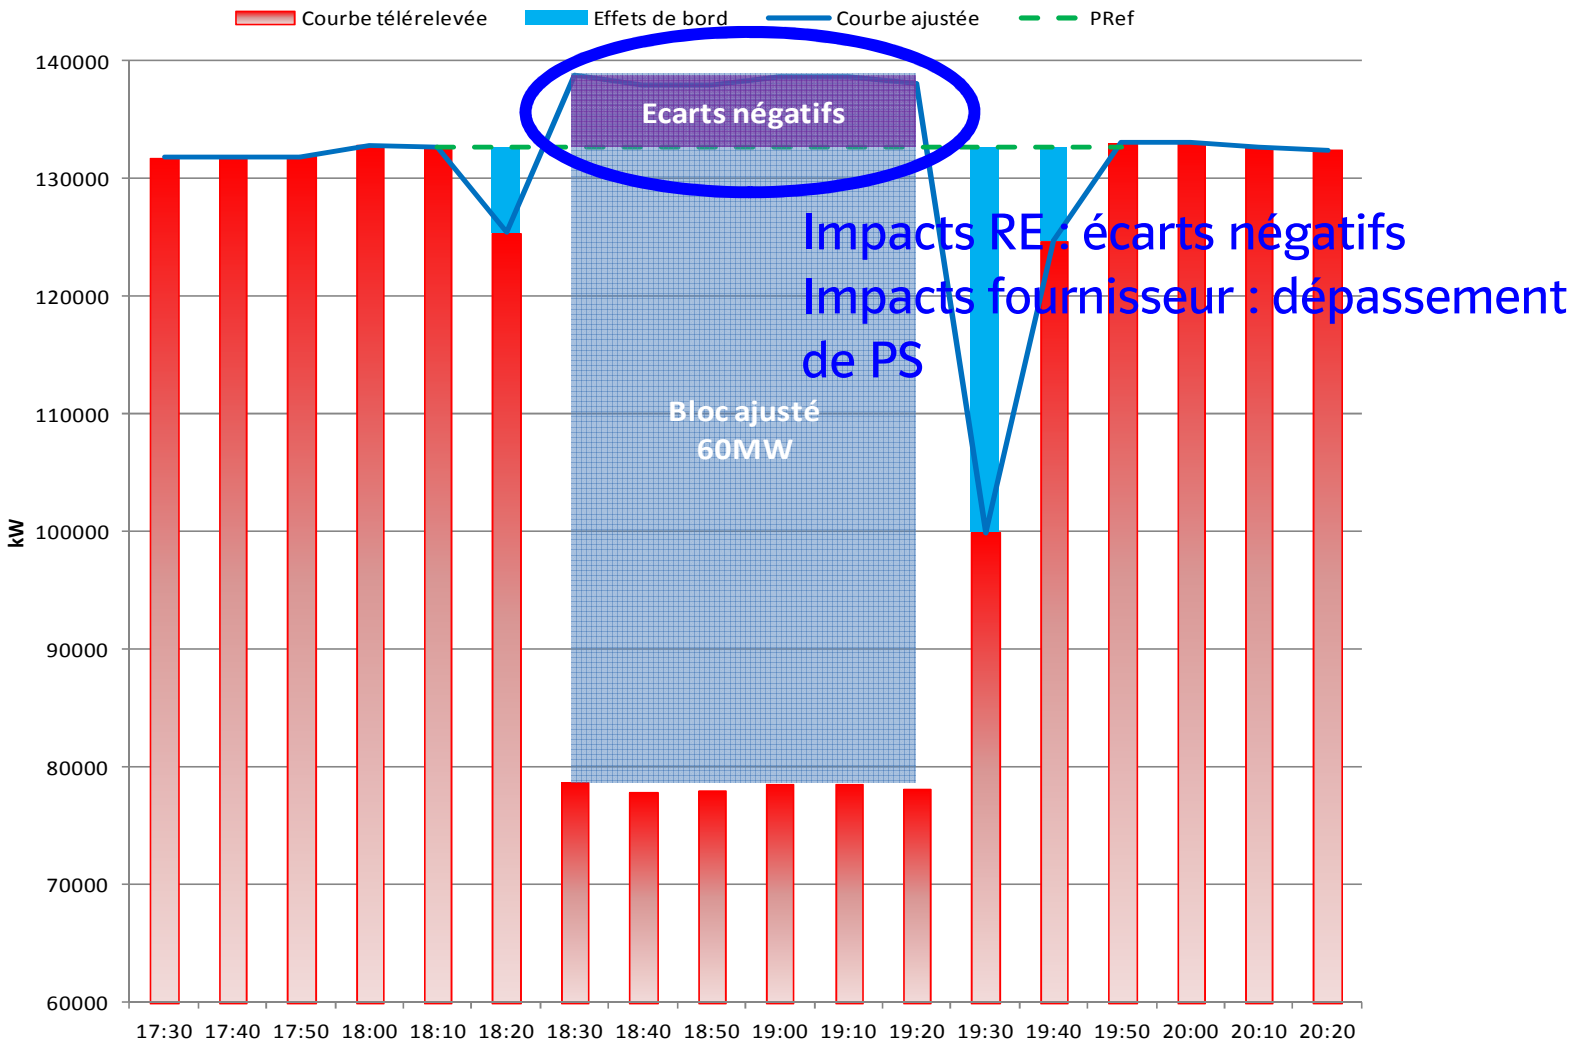

# 3/ Sur évaluation /sous évaluation de l'ajustement

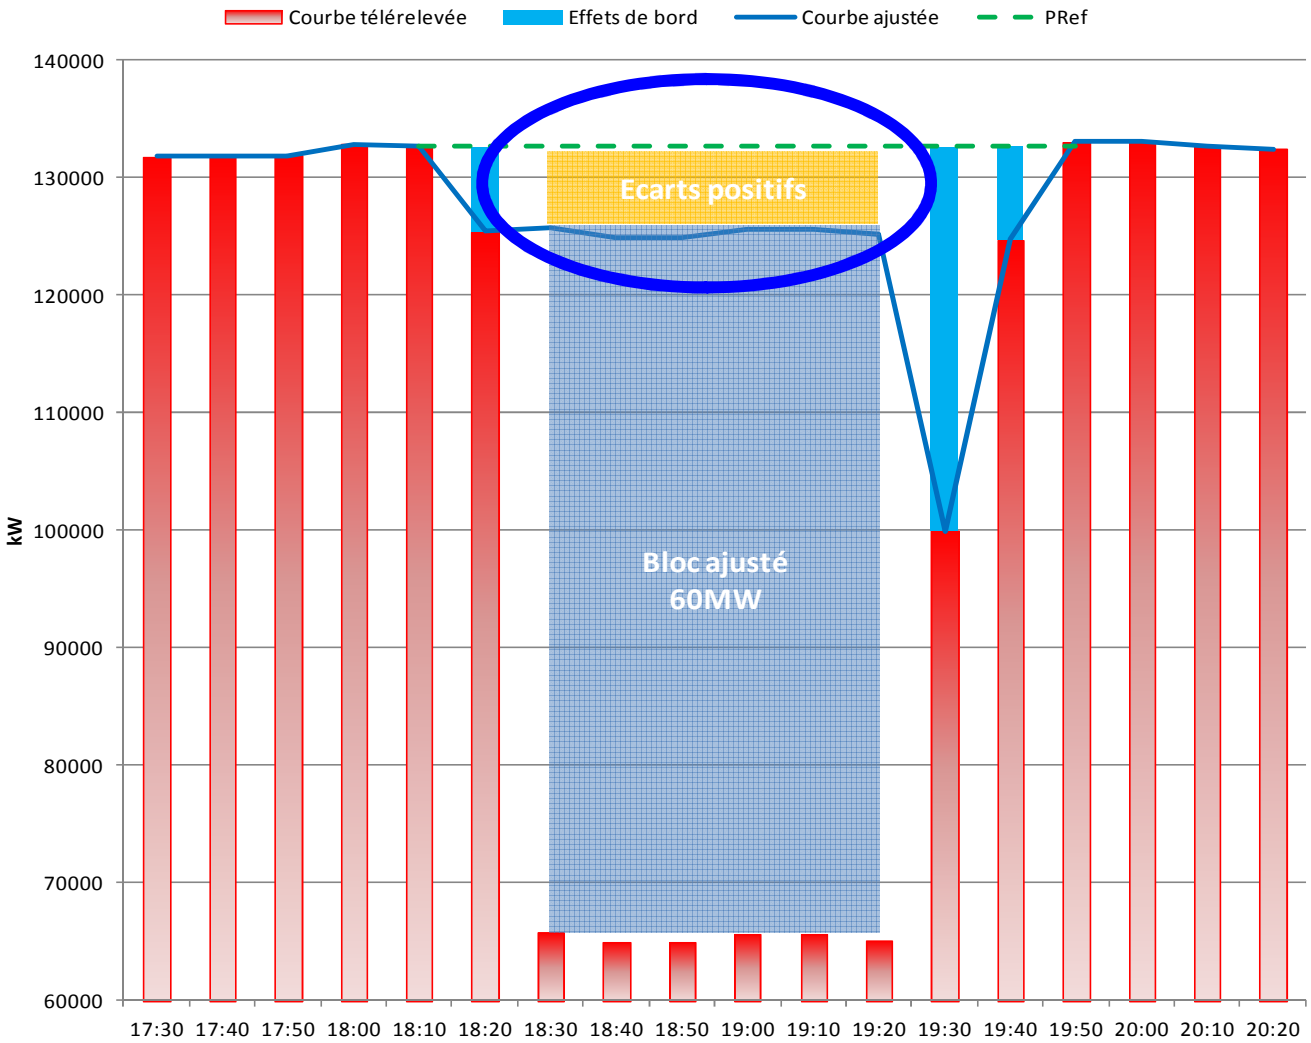


Impacts RE :
écarts positifs

# 4/ Sites reliés au RPD

Hormis pour les ordres activés dans le cadre de certain appel d'offre, pas de reconstitution de la courbe « Energie » pour les sites reliés au RPD.

Impacts RE

Ecarts positifs.

Impacts fournisseur

Pertes de CA.

# 5/ Affectation de l'énergie site à site


Impacts RE

Affectation des écarts à un site

Impacts fournisseur

Affectation de l'énergie à un site (PS, facture d'énergie)

# 6/ Ordre défaillant ou exécution partielle

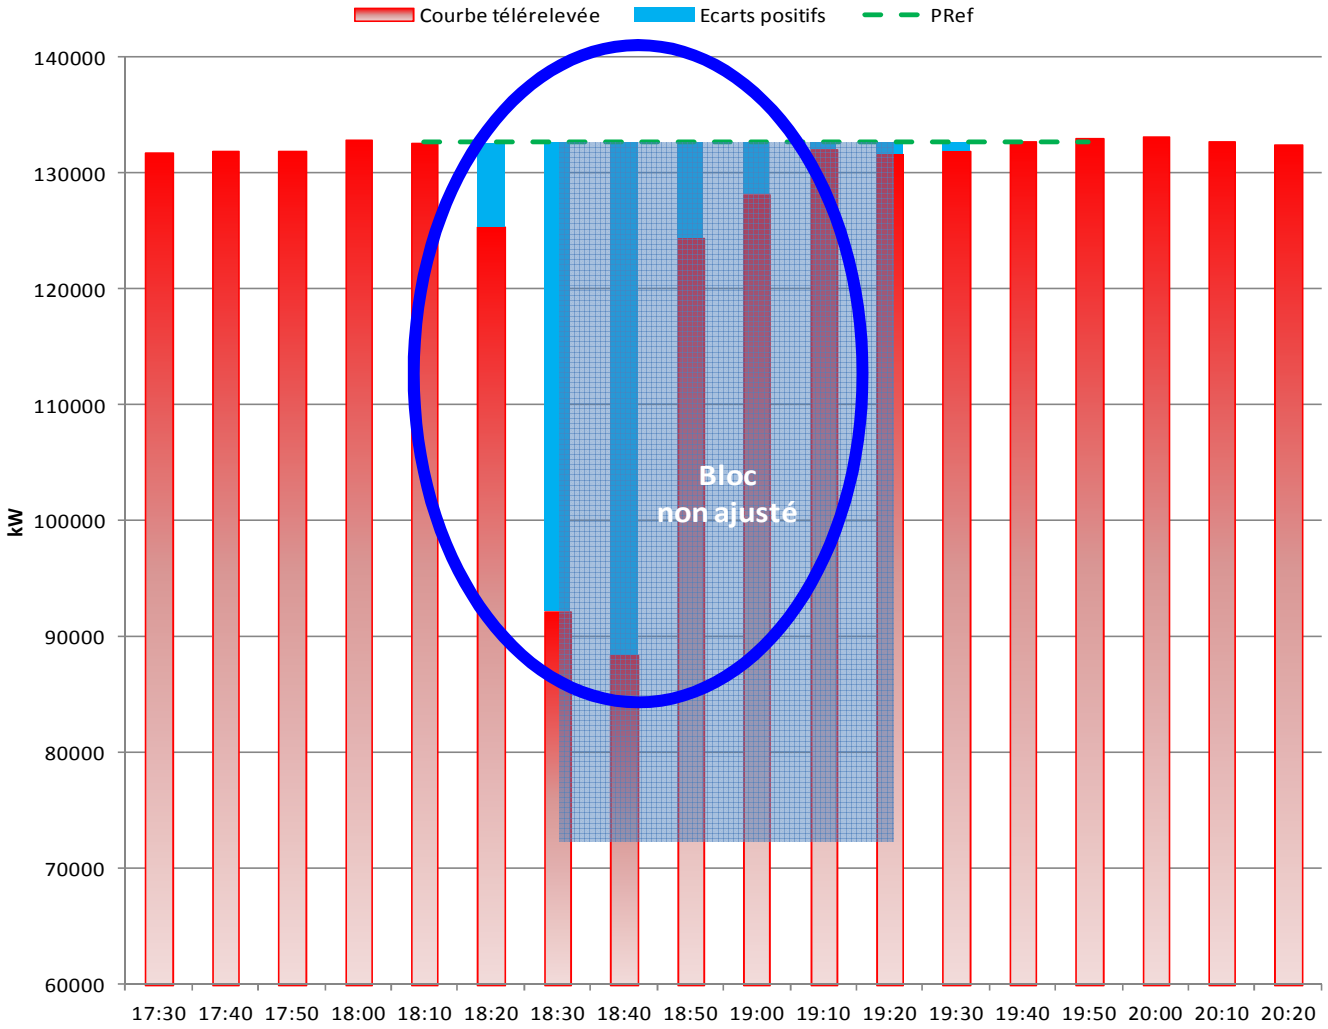


Impacts RE : écarts

Impacts fournisseur : perte de CA

# 7/ Impact sur les droits ARENH des sites

Ajustements possibles sur les heures de calcul d'allocation ARENH

<u>Impacts fournisseur</u>

CP1
CP2

# 8/ Transmission des informations

Données à transmettre par UA en simultané au RE et l'Acteur d'Ajustement :

- Instant d'appel
- DMO
- Instant d'activation
- Instant de désactivation
- Puissance appelée

Données à transmettre le jour d'activation au RE :

- Statut de l'ordre : conforme, exécuté de manière partielle, défaillant
- Puissance de référence retenue par RTE